


## AGGLOMERATO DI MONZA (SAN ROCCO) - AG01514901

### INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

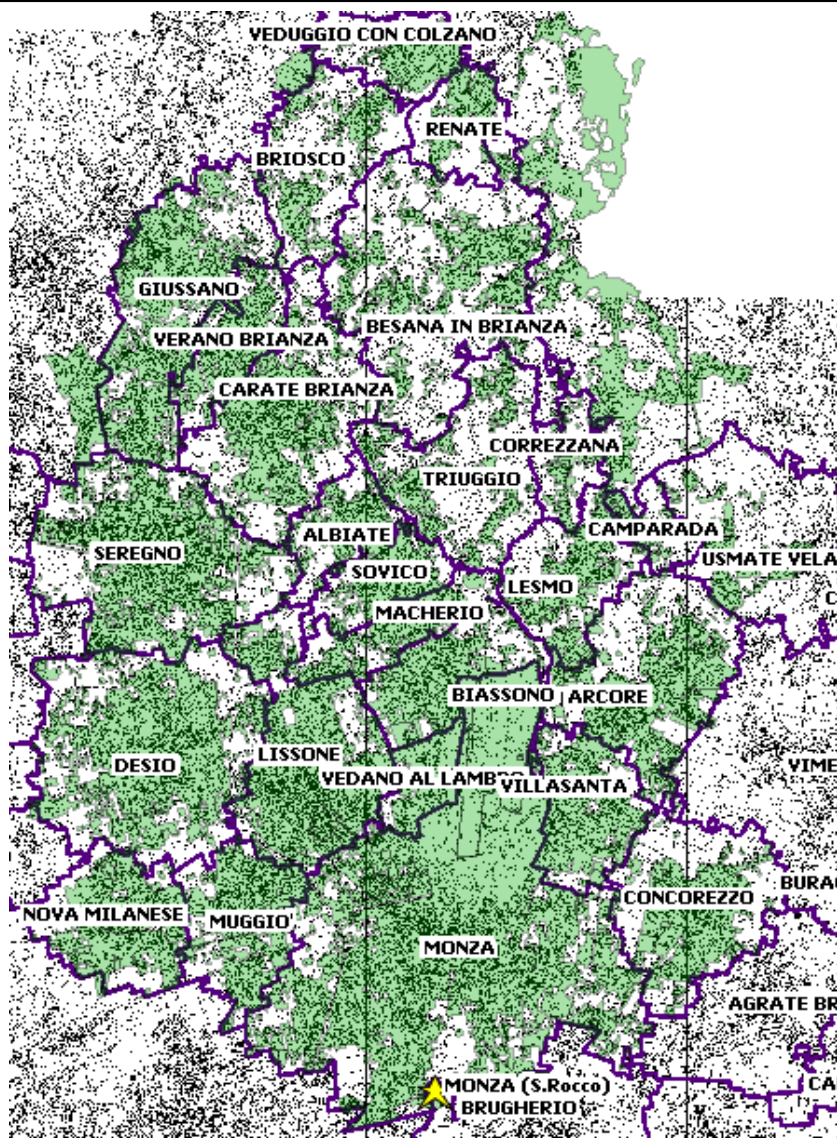

### PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO

<b>Carico generato dall'agglomerato:</b>	<b>635618</b>	<b>AE</b>	
di cui: domiciliati residenti	505470	AE	Fonte dati ISTAT – Agg. Anno 2023
Industriali	56818	AE	Brianzacque-Controlli Gestore scarico: volumi e COD
Assimilabili: commerciali/artigianali	31079	AE	Brianzacque -Consumi tariffati A.E. lavoratori dentro l'agglomerato- Fonte dati ISTAT
Assimilabili: disalimentabili e non	14582	AE	Brianzacque -Consumi tariffati A. E. studenti presenti - Fonte dati ISTAT
Uso cantiere	1016	AE	Consumi tariffati
Interambito Lecco	21232	AE	Piano d'Ambito agg.2022 - Ufficio d'Ambito di Lecco
Interambito Como	5420	AE	Piano d'Ambito – Ufficio d'Ambito di Como – agg.2014 - Allegato 3c - Agglomerati di Interambito - Tabella di Sintesi

## Scheda tipo per la descrizione dell'agglomerato

Il censimento delle reti dell'agglomerato ☒ X esiste ☐ non esiste ☐ è in corso ☐ è stato programmato

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale 100,00 %  
 di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali 100,00 %  
 - carico non trattato e scaricato in ambiente 0,00 %

Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati 0,00 %

Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo 0,00 %

### IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate	Prescrizioni in autorizzazione
DP01514901	Monza (San Rocco)	600.000	635.618	Non Conforme rispetto ai limiti prescritti in autorizzazione per i parametri BOD5, COD SST P tot e/o N tot*	X

\*Fonte: Giudizi di Conformità 2023 Arpa Lombardia – Carico medio annuo

### TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Carico intercettato (AE)	Carico intercettato (%)
FG...			

### SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI

Motivazione della presenza \_\_\_\_\_

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale 0,00 %  
 di cui : - carico sottoposto a trattamento primario \_\_, \_\_ %  
 - carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto \_\_, \_\_ %  
 Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale 0,00 %

### FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

(breve descrizione per punti)

- Il Carico generato all'interno dell'agglomerato risulta già collettato al 100%, pertanto non sono previsti ulteriori interventi di estensione fognaria in zone non servite.  
Si rimanda alla programmazione puntuale indicata nel programma degli interventi allegato alla predisposizione della proposta tariffaria e successivi aggiornamenti.
- Interventi di miglioramento al Depuratore di Monza - San Rocco.

### INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

(si rimanda agli interventi dettagliati nel capitolo del programma degli interventi nel Piano d'Ambito)