

Subentro Gestione Acquedotto di Villasanta

Verbale Incontro presso Sede ATO MB – Monza, Via Grigna 13

Il 20/11/17 alle ore 17.30, come da comunicazione ATO MB n. 3366 del 10/11/17 - e successivo aggiornamento n. 3448 del 17/11/17 - inviata a tutti i soggetti invitati a partecipare, si è svolto un incontro inerente il subentro nella gestione del servizio di Acquedotto in Comune di Villasanta.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono:

- Stabilire in modo definitivo il valore di subentro;
- Verifica delle modalità di trasferimento;
- Definizione della tempistica del subentro.

Risultano presenti i rappresentanti delle Soc. 2i Rete Gas S.p.A. e Brianzacque S.r.l., ed i rappresentanti di ATO MB (come da foglio presenze allegato). Risulta assente il Comune di Villasanta.

Per quanto attiene le modalità di trasferimento, sono in corso di definizione le modalità per la cessione di ramo d'azienda, con i relativi passaggi (trasferimento di personale, dati e crediti/debiti utenza...).


Relativamente alla tempistica di subentro, si definisce che il passaggio tra le due Società avverrà formalmente alle ore 00.01 del 01/01/2018, in modo da far coincidere l'avvio della nuova gestione con l'annualità 2018.

In merito al valore di subentro, il Gestore 2i Rete Gas ha proposto un valore (stimato al 2016) per le proprie infrastrutture in cessione di € 1.845.586,00, tenuto conto del valore iniziale dei cespiti e dei relativi ammortamenti. Come evidenziato in precedenti incontri, tale valutazione deve essere rivista in base alle valutazioni di merito di ATO, ed entro il 31/03/18 sottoposta a conguaglio con i valori aggiornati alla data del trasferimento. Si conviene che, dalla valorizzazione proposta, vengano scorporati i 2 pozzi (Pozzo Segantini e S. Alessandro, e relative infrastrutture) ad oggi non in funzione ed al momento non attivabili. Per tali pozzi potrà essere previsto un valore solamente figurativo, in modo da consentire il passaggio della totalità delle opere al nuovo gestore, senza che tali cespiti comportino un aggravio di costi per il subentrante. Si conviene pertanto un valore complessivo di subentro di € 1.503.941, in 4 rate uguali scadenti: alla consegna - 01/04/18 – 01/07/18 – 01/10/18.

Inoltre, viste le verifiche sullo stato di conservazione della rete in acciaio, che hanno rilevato bassi valori di protezione catodica, Brianzacque si riserva di rivalersi su 2i Rete Gas per i costi relativi alla messa in norma di tale cespite.

Relativamente al Pozzo S. Alessandro, si conviene che Brianzacque procederà nelle istanze per poterlo mettere in funzione e, se andassero a buon fine entro il 31/12/20, Brianzacque corrisponderà a 2i Rete Gas il 40% dei valori relativi a tale opera che risulteranno in sede di aggiornamento da eseguirsi entro il 31/03/18.


Per ATO MB

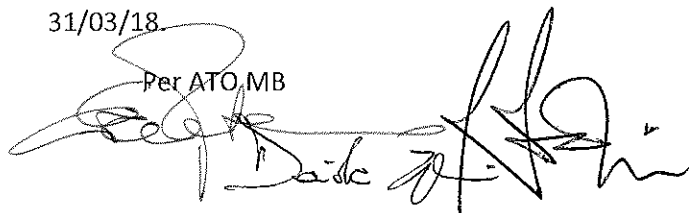


per Brianzacque



Per 2i Rete Gas

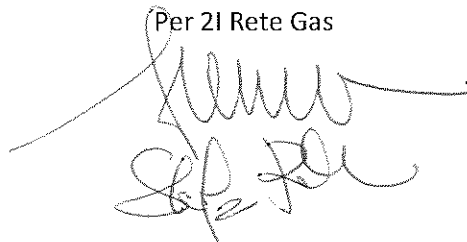


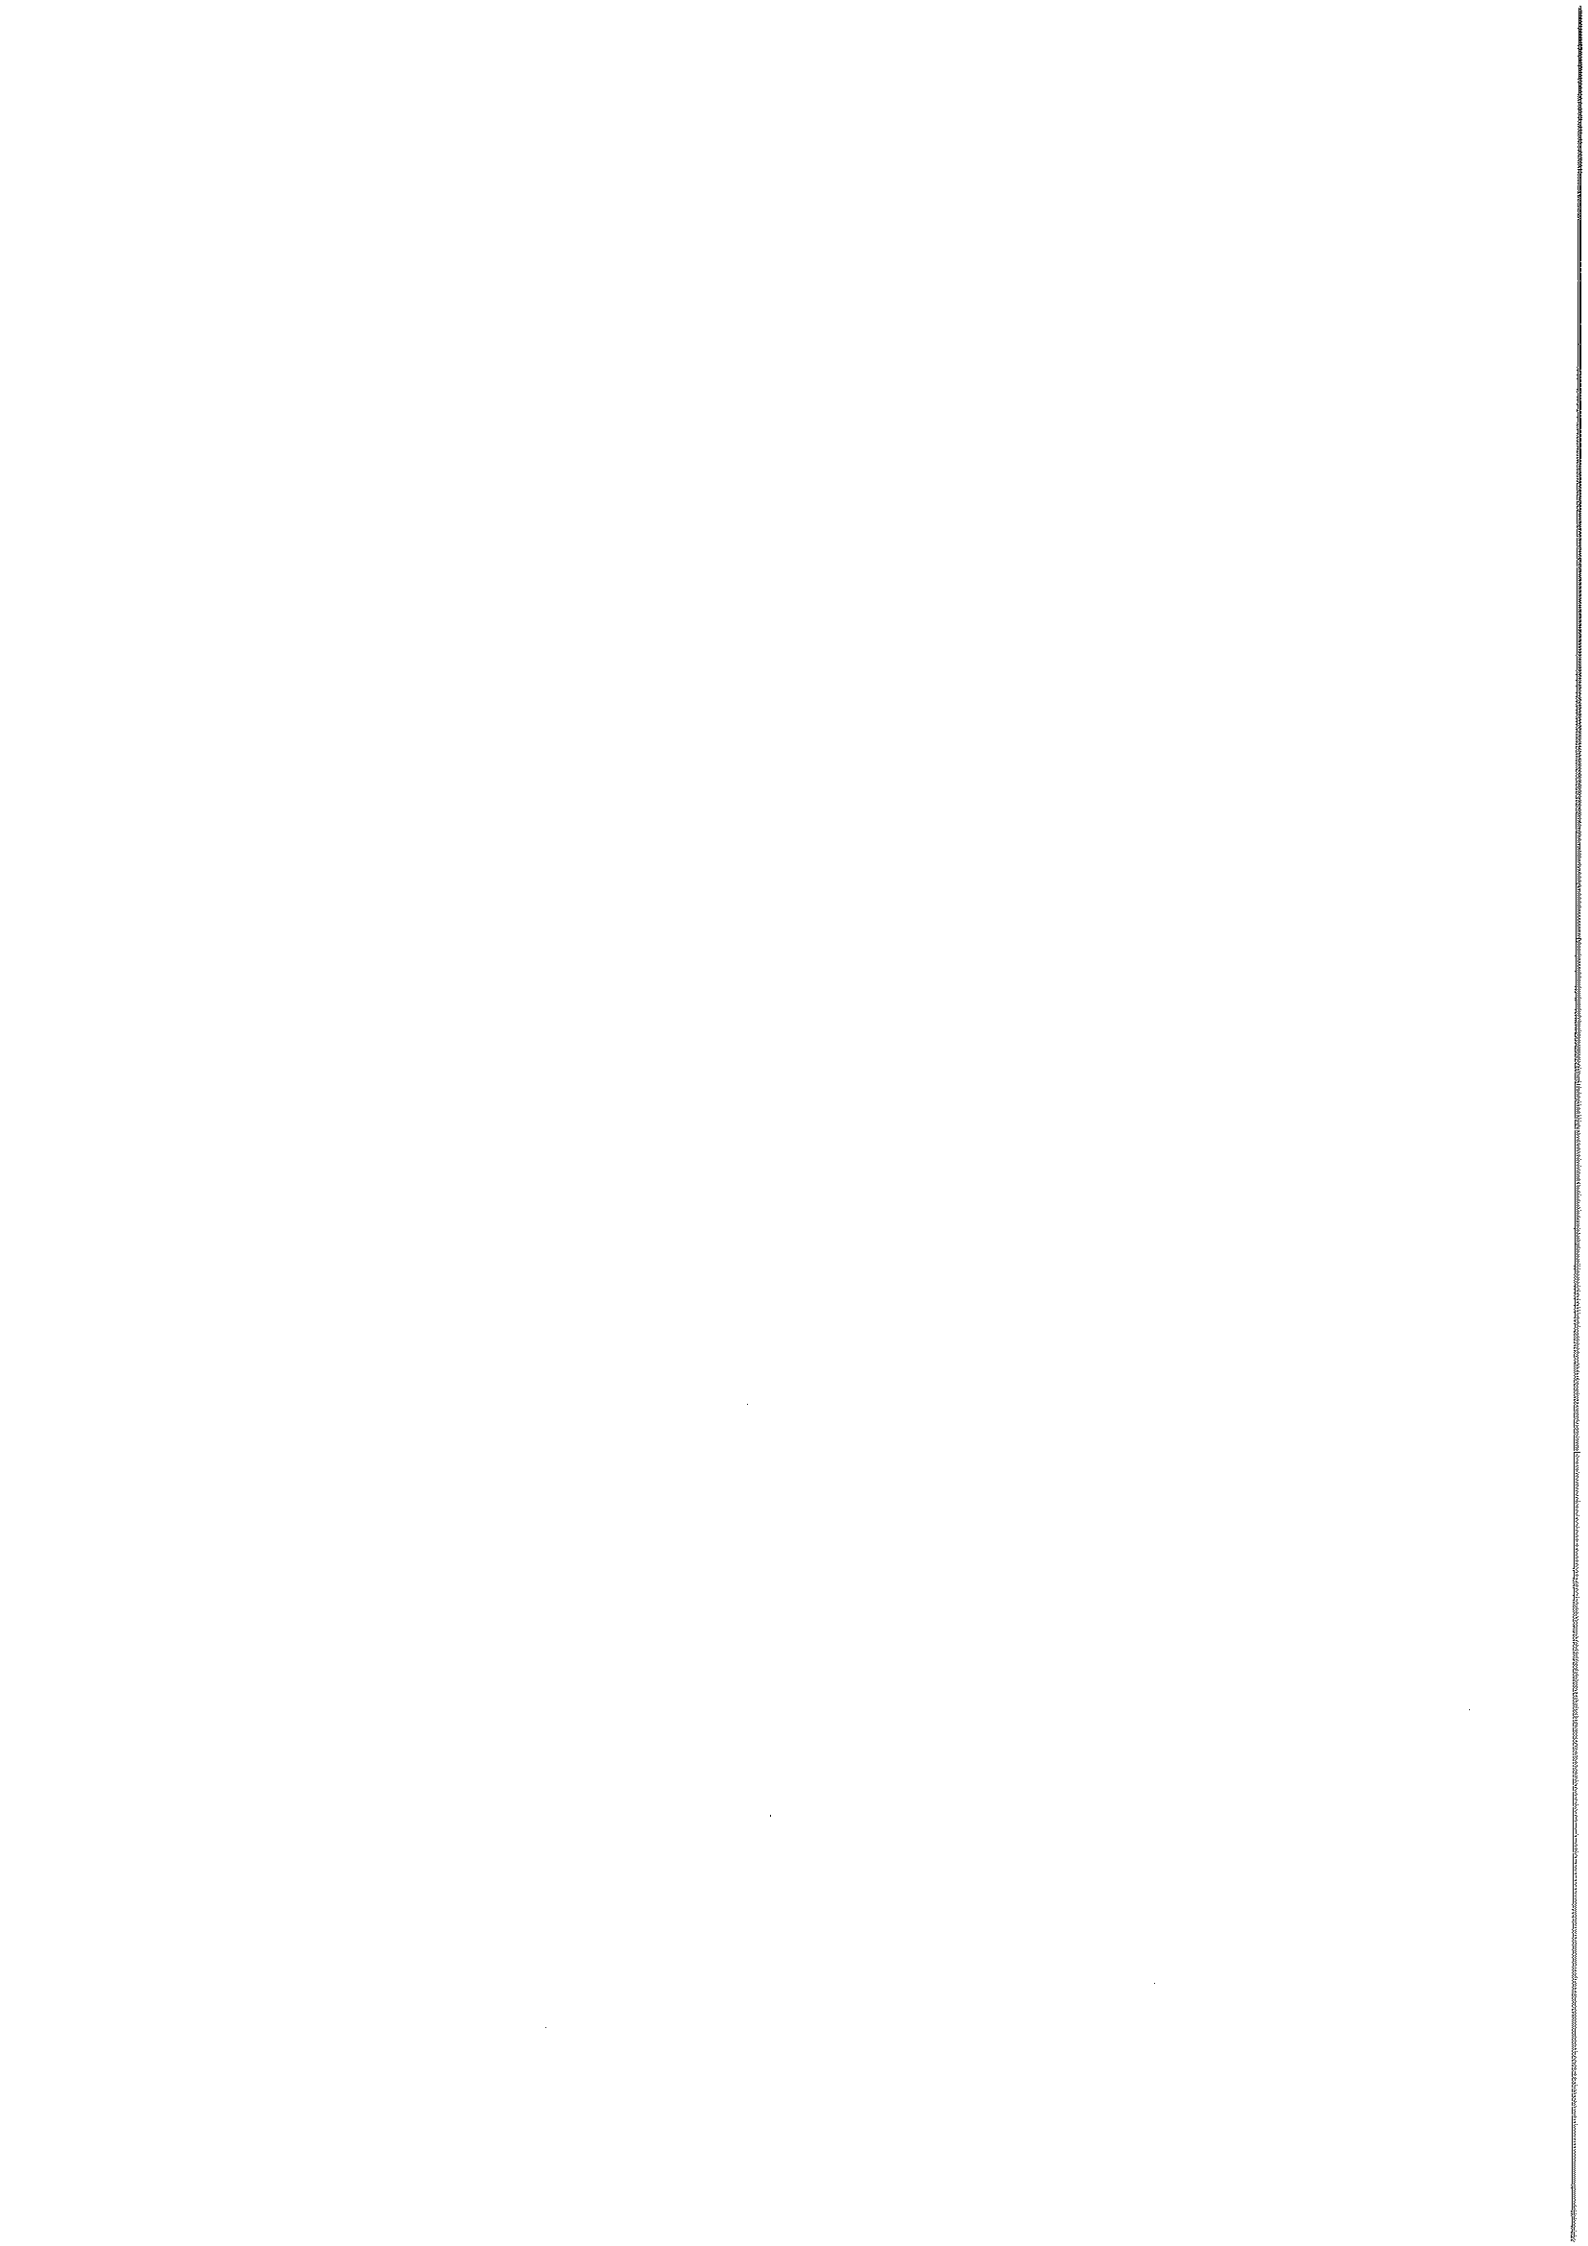





INCONTRO SUBENTRO GESTIONE ACQUEDOTTO VILLASANTA

MONZA, 20/11/2017

FOGLIO PRESENZE

NOME	COGNOME	ENTE/SOC. DI APPARTENENZA	RECAPITO TEL.	RECAPITO E-MAIL	FIRMA
Roberto	BORIN	V Presidente ATO MB	335 5698791	roboborg@tin.it	
Erica	PANTANO	Direttore ATO MB		e.pantano@provincia.mb.it	
Davide	ZAFFARONI	Funzionario ATO MB	039 9752522	d.zaffaroni@provincia.mb.it	
Stefano	PELO	Gen. e MSA 2. Rete Gas	328223512	stefano.pelo@provincia.mb.it	
Stefano	RIVA	Gen. e MSA 2. Rete Gas	3299836407	stefano.riva@provincia.mb.it	
Enrico	Boerac	Pres. BA		enrico.boerac@provincia.mb.it	